

産業廃棄物処理施設(安定型最終処分場)の維持管理状況

- ①施設点検簿(擁壁等)
 - ②残容量測定結果
 - ③展開検査実施状況
 - ④産業廃棄物埋立数量
 - ⑤水質検査の実施状況と措置(年1回以上、全項目)
 - ⑥水質検査の実施状況と措置(月1回以上、BOD、COD)
- 別紙1 水質観測場所
- 別紙2 地下水、浸透水の水質検査結果(計量証明書)

H30年度

安定型最終処分場施設点検簿

点検日	規定項目	点 検 結 果		
		擁壁	えん堤	その他()
H30年4月 16日	異常の有無	有・無	有・無	有・無
H30年5月 14日	異常の有無	有・無	有・無	有・無
H30年6月 11日	異常の有無	有・無	有・無	有・無
H30年7月 26日	異常の有無	有・無	有・無	有・無
H30年8月 22日	異常の有無	有・無	有・無	有・無
H30年9月 4日	異常の有無	有・無	有・無	有・無
H30年10月 16日	異常の有無	有・無	有・無	有・無
H30年11月 14日	異常の有無	有・無	有・無	有・無
H30年12月 12日	異常の有無	有・無	有・無	有・無
H31年1月 21日	異常の有無	有・無	有・無	有・無
H31年2月 19日	異常の有無	有・無	有・無	有・無
H31年3月 11日	異常の有無	有・無	有・無	有・無

※異常の有無欄は、異常が認められた場合のみ記入する

H31年度(R1年度)

安定型最終処分場施設点検簿

点検日	規定項目	点 検 結 果		
		擁壁	えん堤	その他()
H31年4月 9日	異常の有無	有・無	有・無	有・無
R1年5月 22日	異常の有無	有・無	有・無	有・無
R1年6月 19日	異常の有無	有・無	有・無	有・無
R1年7月 9日	異常の有無	有・無	有・無	有・無
R1年8月 7日	異常の有無	有・無	有・無	有・無
R1年9月 25日	異常の有無	有・無	有・無	有・無
R1年10月 23日	異常の有無	有・無	有・無	有・無
R1年11月 12日	異常の有無	有・無	有・無	有・無
R1年12月 16日	異常の有無	有・無	有・無	有・無
R2年1月 22日	異常の有無	有・無	有・無	有・無
R2年2月 17日	異常の有無	有・無	有・無	有・無
R2年3月 11日	異常の有無	有・無	有・無	有・無

※異常の有無欄は、異常が認められた場合のみ記入する

R2年度

安定型最終処分場施設点検簿

点検日	規定項目	点 検 結 果		
		擁壁	えん堤	その他()
R2年4月 13日	異常の有無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無
R2年5月13日	異常の有無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無
R2年6月1日	異常の有無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無
R2年7月8日	異常の有無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無
R2年8月3日	異常の有無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無
R2年9月23日	異常の有無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無
R2年10月7日	異常の有無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無
R2年11月 4日	異常の有無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無
R2年12月 2日	異常の有無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無
R3年1月13日	異常の有無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無
R3年2月9日	異常の有無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無
R3年3月15日	異常の有無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無

※異常の有無欄は、異常が認められた場合のみ記入する

R3年度

安定型最終処分場施設点検簿

点検日	規定項目	点 検 結 果		
		擁壁	えん堤	その他()
R3年4月 12日	異常の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
R3年5月 10日	異常の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
R3年6月 日	異常の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
R3年7月 日	異常の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
R3年8月 日	異常の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
R3年9月 日	異常の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
R3年10月 日	異常の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
R3年11月 日	異常の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
R3年12月 日	異常の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
R4年1月 日	異常の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
R4年2月 日	異常の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
R4年3月 日	異常の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無

※異常の有無欄は、異常が認められた場合のみ記入する

安定型最終処分場残容量測定結果(H30年度～R2年度)

	測定年月日	測定結果
1	平成31年4月5日	229, 611m ³
2	令和2年4月5日	220, 454m ³
3	令和3年4月5日	210, 731m ³
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

安定型最終処分場 展開検査実施状況

平成30年度実施回数	(30年4月) 140回	(30年5月) 170回	(30年6月) 158回	(30年7月) 212回
	(30年8月) 135回	(30年9月) 154回	(30年10月) 189回	(30年11月) 252回
	(30年12月) 168回	(31年1月) 148回	(31年2月) 267回	(31年3月) 173回
平成31年度・令和元年度 実施回数	(31年4月) 253回	(1年5月) 141回	(1年6月) 139回	(1年7月) 168回
	(1年8月) 84回	(1年9月) 156回	(1年10月) 210回	(1年11月) 202回
	(1年12月) 164回	(2年1月) 154回	(2年2月) 187回	(2年3月) 182回
令和2年度実施回数	(2年4月) 230回	(2年5月) 228回	(2年6月) 151回	(2年7月) 161回
	(2年8月) 255回	(2年9月) 164回	(2年10月) 143回	(2年11月) 156回
	(2年12月) 156回	(3年1月) 141回	(3年2月) 175回	(3年3月) 169回
令和3年度実施回数	(3年4月) 188回	(3年5月) 206回	(3年6月) 回	(3年7月) 回
	(3年8月) 回	(3年9月) 回	(3年10月) 回	(3年11月) 回
	(3年12月) 回	(4年1月) 回	(4年2月) 回	(4年3月) 回

埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量

平成30年度(平成30年4月～平成31年3月)

(单位: m^3)

産業廃棄物の種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ガラスくずコンクリートくず 及び陶磁器くず	190.0	165.5	209.0	126.0	162.5	125.0	234.3	160.4	184.0	188.8	155.7	131.0
がれき類	352.5	516.8	458.9	569.6	399.5	453.1	651.1	731.2	471.5	406.2	628.5	537.8
廃プラスチック類	0.0	6.0	6.8	16.8	0.5	0.8	3.5	2.0	2.8	5.1	0.6	8.6

平成31年度、令和元年度(平成31年4月、令和元年5月～令和2年3月)

(単位: m^3)

産業廃棄物の種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
がらくず・コンクリートくず 及び陶磁器くず	138.2	139.5	114.6	151.6	144.2	175.8	199.1	273.2	215.5	178.2	161.3	186.1
がれき類	1111.3	453.2	440.0	632.2	274.8	566.6	654.2	664.0	399.6	438.3	551.5	608.7
廃プラスチック類	2.6	1.5	1.7	2.3	0.0	91.2	225.0	83.2	3.0	6.9	5.4	2.6

令和2年度(令和2年4月～令和3年3月)

(単位: m^3)

産業廃棄物の種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ガラスくずコンクリートくず 及び陶磁器くず	149.2	137.5	141.1	125.9	117.2	125.7	168.2	126.4	157.2	190.1	275.0	252.8
がれき類	578.2	746.9	543.5	539.5	851.7	532.9	428.3	537.3	454.7	383.3	755.8	447.0
廃プラスチック類	14.3	8.1	2.5	3.5	2.0	13.8	4.9	3.7	14.8	100.7	27.7	24.3

令和3年度(令和3年4月～令和4年3月)

(単位: m^3)[illegible]

安定型最終処分場 地下水又は浸透水の水質検査項目の記録

[illegible]

安定型最終処分場 浸透水のBOD、COD検査の記録(H30.4～R2.3)

No.1


項 目	採取場所	採取年月日	結果が得られた日	検査結果・講じた措置			
				BOD mg/L (基準値20mg/L以下)	COD mg/L (基準値20mg/L以下)	異常の有無	水質悪化が認められた場合に講じた措置の内容・年月日
浸透水	別紙1の通り	平成30年4月16日	平成30年4月23日	1.0	2.5	無	
		平成30年5月14日	平成30年5月21日	0.5	3.5	無	
		平成30年6月11日	平成30年6月20日	0.8	5.2	無	
		平成30年7月26日	平成30年8月8日	4.5	0.7	無	
		平成30年8月22日	平成30年8月28日	0.9	0.5	無	
		平成30年9月4日	平成30年9月13日	2.7	0.9	無	
		平成30年10月16日	平成30年10月24日	0.5	0.5	無	
		平成30年11月14日	平成30年11月19日	1.0	0.5	無	
		平成30年12月12日	平成30年12月20日	0.5	6.6	無	
		平成31年1月21日	平成31年1月31日	0.5	0.5	無	
		平成31年2月18日	平成31年2月26日	0.7	0.5	無	
		平成31年3月11日	平成31年3月12日	3.4	0.5	無	
		平成31年4月9日	平成31年4月17日	0.9	1.6	無	
		令和1年5月22日	令和1年5月28日	0.5	0.5	無	
		令和1年6月19日	令和1年6月25日	0.6	1.9	無	
		令和1年7月9日	令和1年7月16日	3.8	1.7	無	
		令和1年8月7日	令和1年8月15日	1.5	1.2	無	
		令和1年9月25日	令和1年10月2日	2.2	2.4	無	
		令和1年10月21日	令和1年10月28日	1.4	1.8	無	
		令和1年11月12日	令和1年11月18日	0.5	1.3	無	
		令和1年12月10日	令和1年12月16日	0.5	1.4	無	
		令和2年1月22日	令和2年1月29日	1.4	0.6	無	
		令和2年2月17日	令和2年2月25日	0.5	0.5	無	
		令和2年3月11日	令和2年3月17日	0.5	1.1	無	

安定型最終処分場 浸透水のBOD、COD検査の記録(R2.4～R3.5)

No.2

[illegible]

別紙 1 観測場所

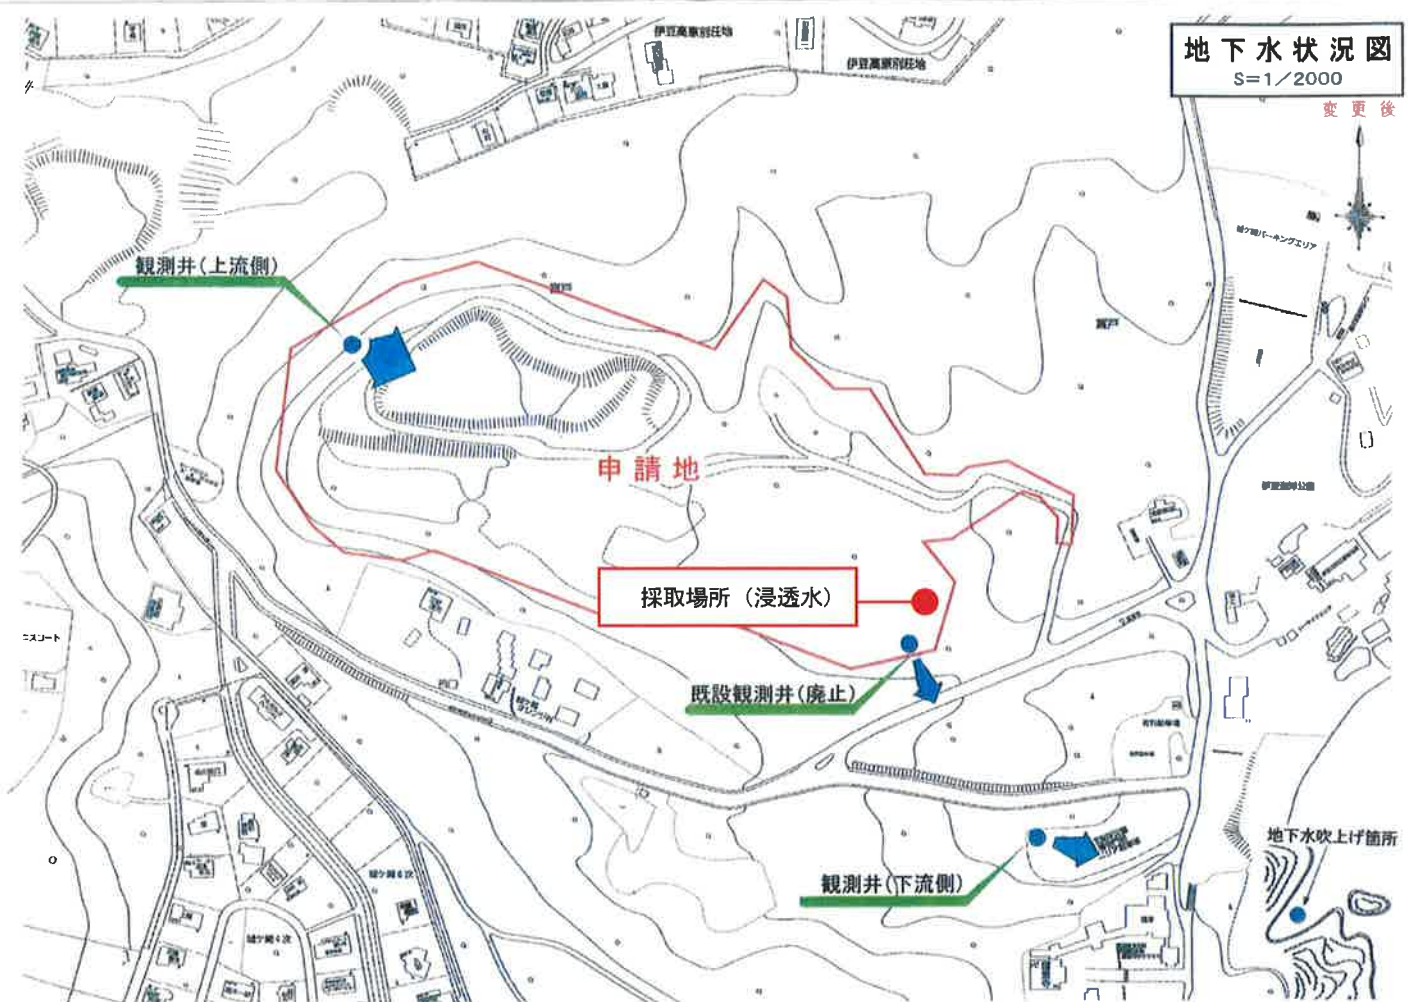

別紙2

安定型最終処分場 地下水又は浸透水の水質検査結果

計 量 証 明 書

株式会社 フジタ

様



静岡県公認登録 第280-6号

事業者名 東海プラント株式会社

〒410-0861 沼津市真砂町267番地の2

TEL (055)951-5240(代)

FAX (055)951-5241

事業所の所在地 〒410-0866 沼津市市道町6-7

環境計量士(登録第環6876号)

鈴木 孝典

受付年月日・時刻 平成30年08月28日(火) 14時15分

試料受付方法 採取

依頼者名	株式会社 フジタ
試料名	地下水
採取場所	上流
採取年月日・時刻	平成30年08月28日(火) 11時15分
特記事項	天候：曇 気温：29℃ 水温：20℃ 伊東港：干潮：11:51

(当方採取以外の試料については依頼者のお申出により記入致しました。)

ご依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計 量 の 対 象	単 位	計 量 の 結 果	計量の方法(規格=JIS K 0102)
カドミウム	mg/L	0.0003 未満	規格55.4
全シアン	mg/L	検出しない (0.1未満)	規格38.1.2及び38.3
鉛	mg/L	0.005 未満	規格54.4
六価クロム	mg/L	0.01 未満	規格65.2.5
砒素	mg/L	0.005 未満	規格61.4
総水銀	mg/L	0.0005 未満	昭46環告第59号付表1
アルキル水銀	mg/L	検出しない (0.0005未満)	昭46環告第59号付表2
P C B	mg/L	検出しない (0.0005未満)	昭46環告第59号付表3
ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満	JIS K 0125 5.2
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004 未満	JIS K 0125 5.2
クロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	平成9環告第10号付表
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01 未満	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004 未満	JIS K 0125 5.2
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005 未満	JIS K 0125 5.2
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006 未満	JIS K 0125 5.2
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	JIS K 0125 5.2
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005 未満	JIS K 0125 5.2
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002 未満	JIS K 0125 5.2
チウラム	mg/L	0.0006 未満	昭46環告第59号付表4
シマジン	mg/L	0.0003 未満	昭46環告第59号付表5.1
チオベンカルブ	mg/L	0.002 未満	昭46環告第59号付表5.1
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	JIS K 0125 5.2
セレン	mg/L	0.002 未満	規格67.4
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	2.7	規格43.1.2及び規格43.2.5

備考

- 計量の結果欄に 未満 と表示されている数値は定量下限値を示す。
- 計量の対象欄に *印 が表示されている項目は計量証明対象外を示す。

一般社団法人 静岡県計量協会 承認様式 第211号

計 量 証 明 書

株式会社 フジタ 様



静岡県公認登録 第280-6号

事業者名 東海プラント株式会社

〒410-0861 沼津市真砂町267番地02

TEL (055) 951-5240(代)

FAX (055) 951-5241

事業所の所在地 〒410-0866 沼津市市道町6-7

環境計量士(登録第環6876号)

鈴木 孝典

受付年月日・時刻 令和1年08月29日(木) 15時30分

試料受付方法 採取

依頼者名	株式会社 フジタ
試料名	地下水
採取場所	上流
採取年月日・時刻	令和1年08月29日(木) 10時40分
特記事項	天候:晴 気温:32℃ 水温:21℃ 富戸:干潮:9:57

(当方採取以外の試料については依頼者のお申出により記入致しました。)

ご依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計 量 の 対 象	単 位	計 量 の 結 果	計量の方法(規格=JIS K 0102)
カドミウム	mg/L	0.0003 未満	規格55.4
全シアン	mg/L	検出しない (0.1未満)	規格38.1.2及び38.3
鉛	mg/L	0.005 未満	規格54.4
六価クロム	mg/L	0.01 未満	規格65.2.5
砒素	mg/L	0.005 未満	規格61.4
総水銀	mg/L	0.0005 未満	昭46環告第59号付表2
アルキル水銀	mg/L	検出しない (0.0005未満)	昭46環告第59号付表3
P C B	mg/L	検出しない (0.0005未満)	昭46環告第59号付表4
ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満	JIS K 0125 5.2
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004 未満	JIS K 0125 5.2
クロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	平成9環告第10号付表
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01 未満	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004 未満	JIS K 0125 5.2
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005 未満	JIS K 0125 5.2
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006 未満	JIS K 0125 5.2
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	JIS K 0125 5.2
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005 未満	JIS K 0125 5.2
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002 未満	JIS K 0125 5.2
チウラム	mg/L	0.0006 未満	昭46環告第59号付表5
シマジン	mg/L	0.0003 未満	昭46環告第59号付表6.1
チオベンカルブ	mg/L	0.002 未満	昭46環告第59号付表6.1
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	JIS K 0125 5.2
セレン	mg/L	0.002 未満	規格67.4
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	2.5	規格43.1.2及び規格43.2.5

備考

- 計量の結果欄に 未満 と表示されている数値は定量下限値を示す。
- 計量の対象欄に *印 が表示されている項目は計量証明対象外を示す。

計 量 証 明 書

株式会社 フジタ 様



静岡県公認登録 第280-6号
事業者名 東海プラント株式会社
〒410-0861 沼津市真砂町267番地の2
TEL (055)951-5240(代)
FAX (055)951-5241
事業所の所在地 〒410-0866 沼津市市道町6-7
環境計量士(登録第環6876号) 鈴木 孝典

受付年月日・時刻 令和2年08月05日(水) 17時00分
試料受付方法 採取

依頼者名	株式会社 フジタ
試料名	地下水
採取場所	上流
採取年月日・時刻	令和2年08月05日(水) 10時35分
特記事項	天候：晴 気温：30.5℃ 水温：18.4℃ 富戸：干潮11：52

(当方採取以外の試料については依頼者のお申出により記入致しました。)
ご依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計 量 の 対 象	単 位	計 量 の 結 果	計量の方法(規格=JIS K 0102)
カドミウム	mg/L	0.0003 未満	規格55.4
全シアン	mg/L	検出しない (0.1未満)	規格38.1.2及び38.3
鉛	mg/L	0.005 未満	規格54.4
六価クロム	mg/L	0.01 未満	規格65.2.5
砒素	mg/L	0.005 未満	規格61.4
総水銀	mg/L	0.0005 未満	昭46環告第59号付表2
アルキル水銀	mg/L	検出しない (0.0005未満)	昭46環告第59号付表3
P C B	mg/L	検出しない (0.0005未満)	昭46環告第59号付表4
ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満	JIS K 0125 5.2
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004 未満	JIS K 0125 5.2
クロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	平成9環告第10号付表
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01 未満	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004 未満	JIS K 0125 5.2
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005 未満	JIS K 0125 5.2
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006 未満	JIS K 0125 5.2
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	JIS K 0125 5.2
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005 未満	JIS K 0125 5.2
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002 未満	JIS K 0125 5.2
チウラム	mg/L	0.0006 未満	昭46環告第59号付表5
シマジン	mg/L	0.0003 未満	昭46環告第59号付表6.1
チオベンカルブ	mg/L	0.002 未満	昭46環告第59号付表6.1
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	JIS K 0125 5.2
セレン	mg/L	0.002 未満	規格67.4
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	2.8	規格43.1.2及び規格43.2.5

備考 1. 計量の結果欄に 未満 と表示されている数値は定量下限値を示す。
2. 計量の対象欄に *印 が表示されている項目は計量証明対象外を示す。

計 量 証 明 書

株式会社 フジタ

様



(一社)静岡県計量協会



静岡県公認登録 第280-6号

事業者名 東海プラント株式会社

〒410-0861 沼津市真砂町267番地の2

TEL (055)951-5240(代)

FAX (055)951-5241

事業所の所在地 〒410-0866 沼津市市道町6-7

環境計量士(登録第環6876号)

鈴木 孝典

受付年月日・時刻 平成30年08月28日(火) 14時15分

試料受付方法 採取

依頼者名	株式会社 フジタ
試料名	地下水
採取場所	下流
採取年月日・時刻	平成30年08月28日(火) 11時55分
特記事項	天候:曇 気温:30℃ 水温:19℃ 伊東港:干潮:11:51

(当方採取以外の試料については依頼者のお申出により記入致しました。)

ご依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計 量 の 対 象	単 位	計 量 の 結 果	計量の方法(規格=JIS K 0102)
カドミウム	mg/L	0.0003 未満	規格55.4
全シアン	mg/L	検出しない (0.1未満)	規格38.1.2及び38.3
鉛	mg/L	0.005 未満	規格54.4
六価クロム	mg/L	0.01 未満	規格65.2.5
砒素	mg/L	0.005 未満	規格61.4
総水銀	mg/L	0.0005 未満	昭46環告第59号付表1
アルキル水銀	mg/L	検出しない (0.0005未満)	昭46環告第59号付表2
P C B	mg/L	検出しない (0.0005未満)	昭46環告第59号付表3
ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満	JIS K 0125 5.2
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004 未満	JIS K 0125 5.2
クロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	平成9環告第10号付表
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01 未満	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004 未満	JIS K 0125 5.2
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005 未満	JIS K 0125 5.2
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006 未満	JIS K 0125 5.2
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	JIS K 0125 5.2
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005 未満	JIS K 0125 5.2
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002 未満	JIS K 0125 5.2
チウラム	mg/L	0.0006 未満	昭46環告第59号付表4
シマジン	mg/L	0.0003 未満	昭46環告第59号付表5.1
チオベンカルブ	mg/L	0.002 未満	昭46環告第59号付表5.1
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	JIS K 0125 5.2
セレン	mg/L	0.002 未満	規格67.4
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	2.4	規格43.1.2及び規格43.2.5

備考

1. 計量の結果欄に 未満 と表示されている数値は定量下限値を示す。
2. 計量の対象欄に *印 が表示されている項目は計量証明対象外を示す。

計 量 証 明 書

株式会社 フジタ

様



静岡県公認登録 第280-6号

事業者名 東海プラント株式会社

〒410-0861 沼津市真砂町267番地の2

TEL (055)951-5240(代)

FAX (055)951-5241

事業所の所在地 〒410-0866 沼津市市道町6-7

環境計量士(登録第環6876号)

鈴木 孝典

受付年月日・時刻 令和1年08月29日(木) 15時30分

試料受付方法 採取

依頼者名	株式会社 フジタ
試料名	地下水
採取場所	下流
採取年月日・時刻	令和1年08月29日(木) 10時00分
特記事項	天候:晴 気温:29℃ 水温:20℃ 富戸:干潮:9:57

(当方採取以外の試料については依頼者のお申出により記入致しました。)

ご依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計 量 の 対 象	単 位	計 量 の 結 果	計量の方法(規格=JIS K 0102)
カドミウム	mg/L	0.0003 未満	規格55.4
全シアン	mg/L	検出しない (0.1未満)	規格38.1.2及び38.3
鉛	mg/L	0.005 未満	規格54.4
六価クロム	mg/L	0.01 未満	規格65.2.5
砒素	mg/L	0.005 未満	規格61.4
総水銀	mg/L	0.0005 未満	昭46環告第59号付表2
アルキル水銀	mg/L	検出しない (0.0005未満)	昭46環告第59号付表3
P C B	mg/L	検出しない (0.0005未満)	昭46環告第59号付表4
ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満	JIS K 0125 5.2
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004 未満	JIS K 0125 5.2
クロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	平成9環告第10号付表
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01 未満	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004 未満	JIS K 0125 5.2
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005 未満	JIS K 0125 5.2
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006 未満	JIS K 0125 5.2
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	JIS K 0125 5.2
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005 未満	JIS K 0125 5.2
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002 未満	JIS K 0125 5.2
チウラム	mg/L	0.0006 未満	昭46環告第59号付表5
シマジン	mg/L	0.0003 未満	昭46環告第59号付表6.1
チオベンカルブ	mg/L	0.002 未満	昭46環告第59号付表6.1
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	JIS K 0125 5.2
セレン	mg/L	0.002 未満	規格67.4
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	2.0	規格43.1.2及び規格43.2.5

備考

- 計量の結果欄に 未満 と表示されている数値は定量下限値を示す。
- 計量の対象欄に *印 が表示されている項目は計量証明対象外を示す。

計 量 証 明 書

株式会社 フジタ 様



静岡県公認登録 第280-6号
事業者名 東海プラント株式会社
〒410-0861 沼津市真砂町267番地の2
TEL (055)951-5240(代)
FAX (055)951-5241
事業所の所在地 〒410-0866 沼津市市道町6-7
環境計量士(登録第環6876号) 鈴木 孝典

受付年月日・時刻 令和2年08月05日(水) 17時00分
試料受付方法 採取

依頼者名	株式会社 フジタ
試料名	地下水
採取場所	下流
採取年月日・時刻	令和2年08月05日(水) 11時04分
特記事項	天候：晴 気温：29.7℃ 水温：20.0℃ 富戸：干潮11：52

(当方採取以外の試料については依頼者のお申出により記入致しました。)
ご依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計 量 の 対 象	単 位	計 量 の 結 果	計量の方法(規格=JIS K 0102)
カドミウム	mg/L	0.0003 未満	規格55.4
全シアン	mg/L	検出しない (0.1未満)	規格38.1.2及び38.3
鉛	mg/L	0.005 未満	規格54.4
六価クロム	mg/L	0.01 未満	規格65.2.5
砒素	mg/L	0.005 未満	規格61.4
総水銀	mg/L	0.0005 未満	昭46環告第59号付表2
アルキル水銀	mg/L	検出しない (0.0005未満)	昭46環告第59号付表3
P C B	mg/L	検出しない (0.0005未満)	昭46環告第59号付表4
ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満	JIS K 0125 5.2
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004 未満	JIS K 0125 5.2
クロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	平成9環告第10号付表
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01 未満	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004 未満	JIS K 0125 5.2
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005 未満	JIS K 0125 5.2
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006 未満	JIS K 0125 5.2
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	JIS K 0125 5.2
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005 未満	JIS K 0125 5.2
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002 未満	JIS K 0125 5.2
チウラム	mg/L	0.0006 未満	昭46環告第59号付表5
シマジン	mg/L	0.0003 未満	昭46環告第59号付表6.1
チオベンカルブ	mg/L	0.002 未満	昭46環告第59号付表6.1
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	JIS K 0125 5.2
セレン	mg/L	0.002 未満	規格67.4
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.4	規格43.1.2及び規格43.2.5

備考 1. 計量の結果欄に 未満 と表示されている数値は定量下限値を示す。
2. 計量の対象欄に *印 が表示されている項目は計量証明対象外を示す。

計 量 証 明 書

株式会社 フジタ

様



(一社)静岡県計量協会



静岡県公認登録 第280-6号

事業者名 東海プラント株式会社

〒410-0861 沼津市東砂町267番地の2

TEL (055)951-5240(代)

FAX (055)951-5241

事業所の所在地 〒410-0866 沼津市市道町6-7

環境計量士(登録第環6876号)

鈴木 孝典

受付年月日・時刻 平成30年06月11日(月) 16時30分

試料受付方法 収集

依頼者名	株式会社 フジタ
試料名	浸透水
採取場所	施設内
採取年月日・時刻	平成30年06月11日(月) 08時00分
特記事項	

(当方採取以外の試料については依頼者のお申出により記入致しました。)

ご依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計 量 の 対 象	単 位	計 量 の 結 果	計量の方法(規格=JIS K 0102)
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	0.8	規格21及び32.3
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	5.2	規格17
カドミウム	mg/L	0.0003	規格55.4
全シアン	mg/L	検出しない (0.1未満)	規格38.1.2及び38.3
鉛	mg/L	0.005 未満	規格54.4
六価クロム	mg/L	0.01 未満	規格65.2.5
砒素	mg/L	0.005 未満	規格61.4
総水銀	mg/L	0.0005 未満	昭46環告第59号付表1
アルキル水銀	mg/L	検出しない (0.0005未満)	昭46環告第59号付表2
PCB	mg/L	検出しない (0.0005未満)	昭46環告第59号付表3
ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満	JIS K 0125 5.2
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004 未満	JIS K 0125 5.2
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01 未満	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004 未満	JIS K 0125 5.2
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005 未満	JIS K 0125 5.2
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006 未満	JIS K 0125 5.2
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	JIS K 0125 5.2
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005 未満	JIS K 0125 5.2
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002 未満	JIS K 0125 5.2
チウラム	mg/L	0.0006 未満	昭46環告第59号付表4
シマジン	mg/L	0.0003 未満	昭46環告第59号付表5.1
チオベンカルブ	mg/L	0.002 未満	昭46環告第59号付表5.1
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	JIS K 0125 5.2
セレン	mg/L	0.002 未満	規格67.4

備考

1. 計量の結果欄に 未満 と表示されている数値は定量下限値を示す。
2. 計量の対象欄に *印 が表示されている項目は計量証明対象外を示す。

計 量 証 明 書

株式会社 フジタ

様



(一社)静岡県計量協会



静岡県公認登録

事業者名 東海フランド株式会社

〒410-0861 沼津市真砂町267番地の2

TEL (055) 851-5220 (代)

FAX (055) 851-5340

事業所の所在地 〒410-0866 沼津市市道町6-7

環境計量士 (登録第環6876号)

鈴木 孝典

受付年月日・時刻 令和1年06月19日 (水) 15時30分

試料受付方法 収集

依頼者名	株式会社 フジタ
試料名	浸透水
採取場所	施設内
採取年月日・時刻	令和1年06月19日 (水) 08時30分
特記事項	

(当方採取以外の試料については依頼者のお申出により記入致しました。)

ご依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計 量 の 対 象	単 位	計 量 の 結 果	計量の方法 (規格=JIS K 0102)
生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	0.6	規格21及び32.3
化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	1.9	規格17
カドミウム	mg/L	0.0003 未満	規格55.4
全シアン	mg/L	検出しない (0.1未満)	規格38.1.2及び38.3
鉛	mg/L	0.005 未満	規格54.4
六価クロム	mg/L	0.01 未満	規格65.2.5
砒素	mg/L	0.005 未満	規格61.4
総水銀	mg/L	0.0005 未満	昭46環告第59号付表2
アルキル水銀	mg/L	検出しない (0.0005未満)	昭46環告第59号付表3
P C B	mg/L	検出しない (0.0005未満)	昭46環告第59号付表4
ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満	JIS K 0125 5.2
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004 未満	JIS K 0125 5.2
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01 未満	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004 未満	JIS K 0125 5.2
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005 未満	JIS K 0125 5.2
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006 未満	JIS K 0125 5.2
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	JIS K 0125 5.2
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005 未満	JIS K 0125 5.2
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002 未満	JIS K 0125 5.2
チウラム	mg/L	0.0006 未満	昭46環告第59号付表5
シマジン	mg/L	0.0003 未満	昭46環告第59号付表6.1
チオベンカルブ	mg/L	0.002 未満	昭46環告第59号付表6.1
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	JIS K 0125 5.2
セレン	mg/L	0.002 未満	規格67.4

備考

1. 計量の結果欄に 未満 と表示されている数値は定量下限値を示す。
2. 計量の対象欄に *印 が表示されている項目は計量証明対象外を示す。

計 量 証 明 書

株式会社 フジタ

様



(一社)静岡県計量協会



静岡県公認登録 第280-6号

事業者名 東海プラント株式会社

〒410-0861 沼津市真砂町267番地の2

TEL (055)951-5240(代)

FAX (055)951-5241

事業所の所在地 〒410-0866 沼津市市道町6-7

環境計量士(登録第環6876号)

鈴木 孝典

受付年月日・時刻 令和2年06月02日(火) 08時30分

試料受付方法 収集

依頼者名	株式会社 フジタ
試料名	浸透水
採取場所	施設内
採取年月日・時刻	令和2年06月01日(月) 09時00分
特記事項	

(当方採取以外の試料については依頼者のお申出により記入致しました。)

ご依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計 量 の 対 象	単 位	計 量 の 結 果	計量の方法(規格=JIS K 0102)
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	3.0	規格21及び32.3
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	0.5 未満	規格17
カドミウム	mg/L	0.0003 未満	規格55.4
全シアン	mg/L	検出しない (0.1未満)	規格38.1.2及び38.3
鉛	mg/L	0.005 未満	規格54.4
六価クロム	mg/L	0.01 未満	規格65.2.5
砒素	mg/L	0.005 未満	規格61.4
総水銀	mg/L	0.0005 未満	昭46環告第59号付表2
アルキル水銀	mg/L	検出しない (0.0005未満)	昭46環告第59号付表3
PCB	mg/L	検出しない (0.0005未満)	昭46環告第59号付表4
ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満	JIS K 0125 5.2
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004 未満	JIS K 0125 5.2
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01 未満	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004 未満	JIS K 0125 5.2
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005 未満	JIS K 0125 5.2
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006 未満	JIS K 0125 5.2
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	JIS K 0125 5.2
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005 未満	JIS K 0125 5.2
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002 未満	JIS K 0125 5.2
チウラム	mg/L	0.0006 未満	昭46環告第59号付表5
シマジン	mg/L	0.0003 未満	昭46環告第59号付表6.1
チオベンカルブ	mg/L	0.002 未満	昭46環告第59号付表6.1
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	JIS K 0125 5.2
セレン	mg/L	0.002 未満	規格67.4

備考

1. 計量の結果欄に 未満 と表示されている数値は定量下限値を示す。
2. 計量の対象欄に *印 が表示されている項目は計量証明対象外を示す。

